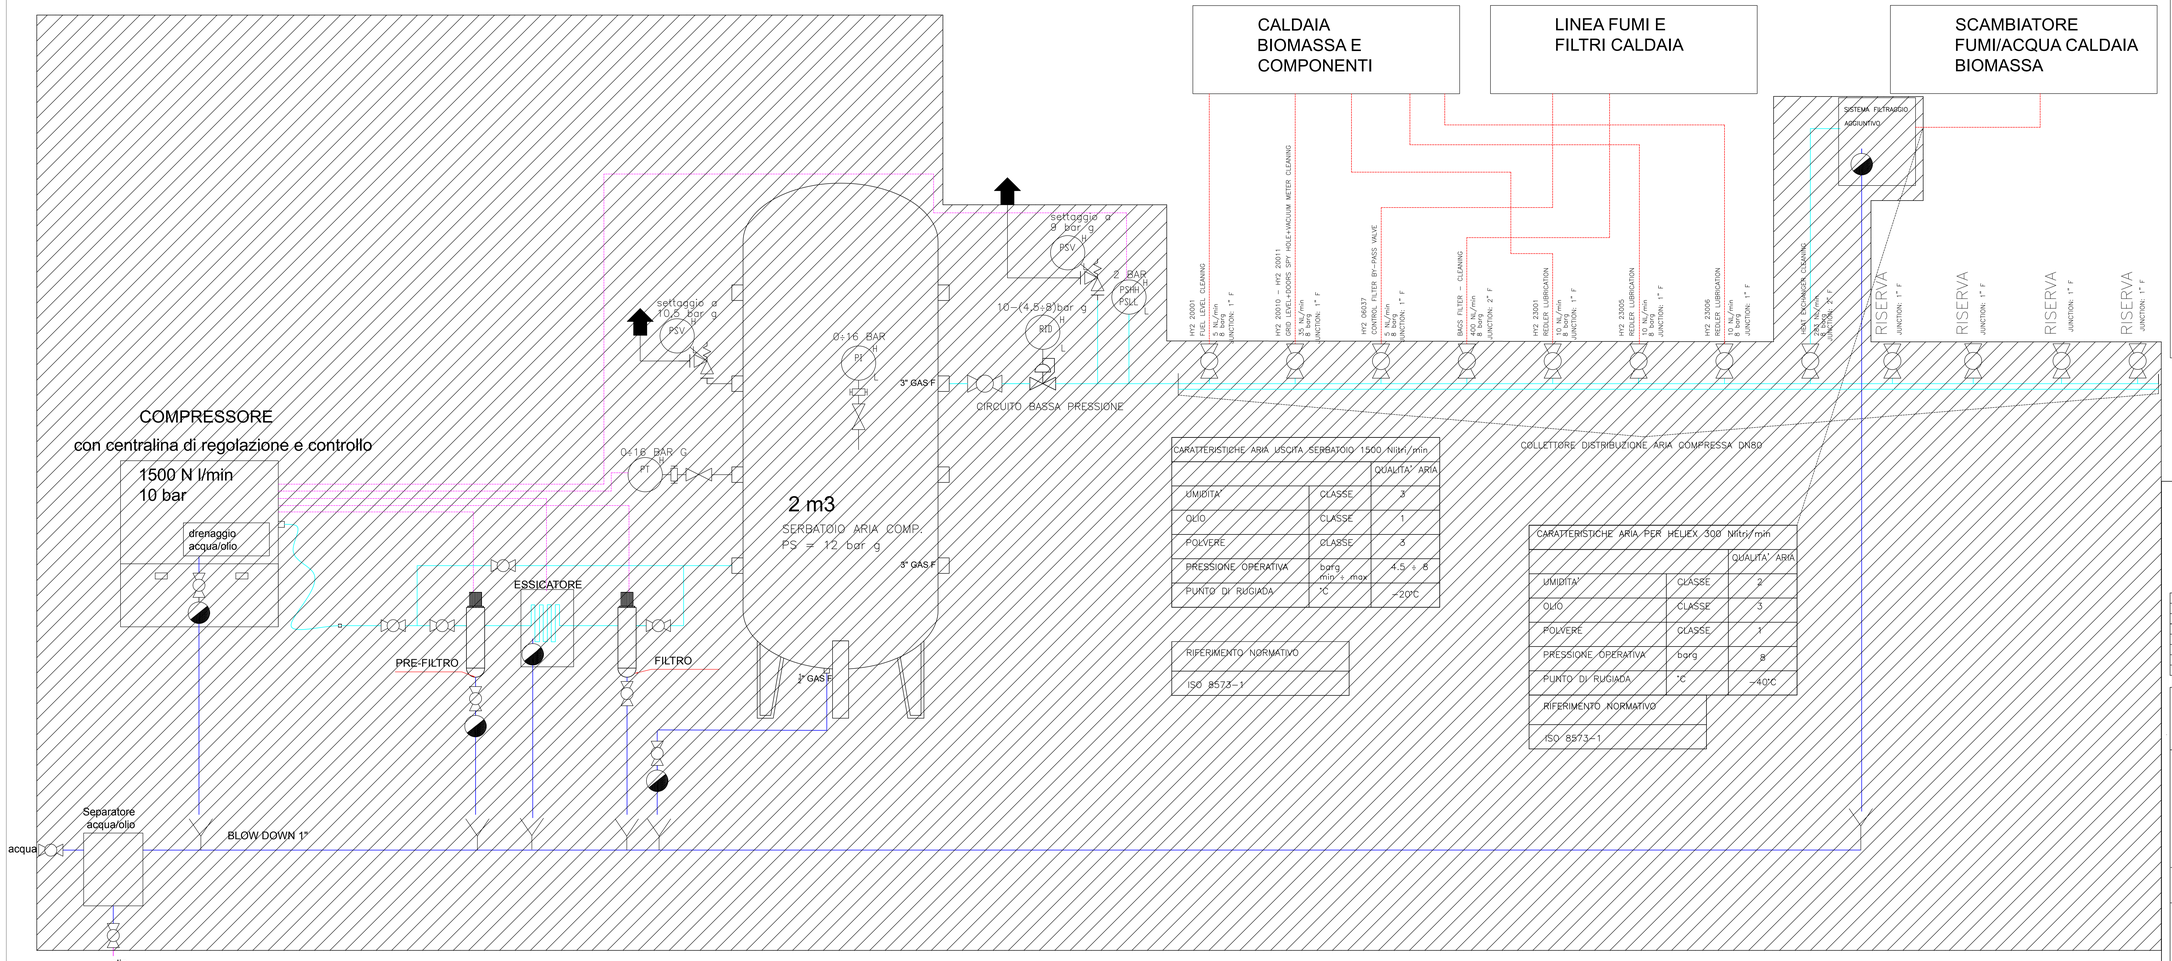

CARATTERISTICHE ARIA USCITA SERBATOIO 1500 Nl/min		
		QUALITA' ARIA
UMIDITA'	CLASSE	3
OLIO	CLASSE	1
POLVERE	CLASSE	3
PRESSIONE OPERATIVA	barg min ÷ max	4,5 ÷ 8
PUNTO DI RUGIADA	°C	-20°C

RIFERIMENTO NORMATIVO
ISO 8573-1

CARATTERISTICHE ARIA PER HELIEX 300 Nl/min		
		QUALITA' ARIA
UMIDITA'	CLASSE	2
OLIO	CLASSE	3
POLVERE	CLASSE	1
PRESSIONE OPERATIVA	barg	8
PUNTO DI RUGIADA	°C	-40°C

RIFERIMENTO NORMATIVO
ISO 8573-1

LEGENDA

- limiti di batteria impianto già presente
- tubazioni aria
- tubazioni scarico olio/acqua
- cablaggi segnali di regolazione/controllo
- PI — MANOMETRO INDICATORE DI PRESSIONE
- PT — TRASMETTITORE DI PRESSIONE
- PSHH PSLL — PRESSOSTATO DI MAX/MIN PRESS
- RID — RIDUTTORE DI PRESSIONE REGOLABILE
- PSV — VALVOLA DI SICUREZZA INAIL
- TUBAZIONI ARIA COMPRESSA A CURA ED ONERE APPALTATORE

Rev.	Data	Eseguito	Verificato C.P.	Descrizione della revisione
A	19/08/19	AZ STUDIO	ZORER	1° EMISSIONE

COMMITTENTE:

ENECO ENERGIA Srl

Via alle Coste, 3
38037 Predazzo (TN)

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PROGETTO ESECUTIVO

POTENZIAMENTO
CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO
CON CALDAIA A BIOMASSA DA 4,25 MW
COMUNE DI PREDAZZO

SCHEMA FUNZIONALE SEMPLIFICATO IMPIANTO ARIA COMPRESSA ESISTENTE - DEFINIZIONE COLLEGAMENTI

PROGETTO | N° TAVOLA: LM 006-19

DATA: LUGLIO 2019

Scala:

File disegno:

AZ STUDIO ING. ANDREA ZORER

IMPIANTI ENERGETICI CIVILI - INDUSTRIALI
TELERISCALDAMENTO CIVILE - INDUSTRIALE
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
ENERGIA E AMBIENTE

SEDE STUDIO: VIA PASQUI 10 - 38068 ROVERETO (TN)
Tel. 0464/322355 - Fax. 0464/310591 - CELL. 3403798569
P.I. 01728670225
E. mail: andrea.zorer@gmail.com - PEC: andrea.zorer@ingpec.eu

Documento protetto a norma di Legge – Tutti i diritti riservati – Vietata la riproduzione

Documento di proprietà dello studio tecnico ing. Andrea Zorer - via Brescia, 10 bis - Rovereto (TN)