

SGANCIO

h: A 430 A $I = 0,7 \text{ h}$
h: A 50
h: A 0,553 h: A 1,5
R_h: sec 0,5 R_h: 1,5


CONDUTTURA	
TIPO CAVO	FG16SR16
SEZIONE [mm²]	1x3x120+70N/
LUNGHI. [m]	
PORTATA MAX [A]	305
C.D.T. [%]	
Tab. 52 A CBI 548	12

[illegible][illegible][illegible]


CONDUTTORA									
TIPO CAVO	F1610Q16							F1610Q16	F1610Q16
SEZIONE (mm²)	1x508							1x3015	1x3015
LUNGHI. (m)									
PORTATA MAX (A)	35							18,5	18,5
C.C.T. (%)									
Tip. SRA DB548	12							12	12

[illegible]

DAL QUADRO DI POTENZA

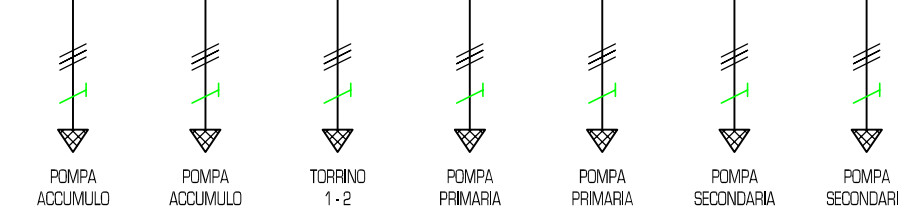

ALLE MORSETTIERE POMPE

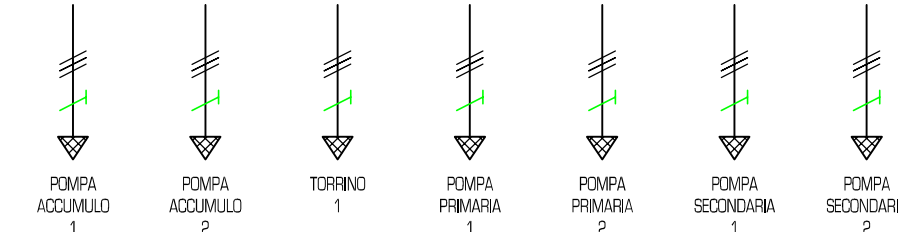

Prov. Autonoma di Trento

tipo _____
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
tavolo _____
Schema unifilare quadri elettrici

COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI
TRENTO
SETTORE ELETTRICO
per. Ind. DEFRANCESCO DANIELE
ISCRIZIONE ALBO N° 1978

agosto 2019
ENECO ENERGIA ECOLOGICA SRL
Per. Ind. DeFrancesco Daniele
Via Cardinal, 2/A - 38030 - Ziano di Fiemme (TN)
Tel. - 347.3696176
e-mail danielfrancesco@eneco.it

PMC Studio Tecnico - Via Fiamme Gialle 54 - 38037 Predazzo (TN)